

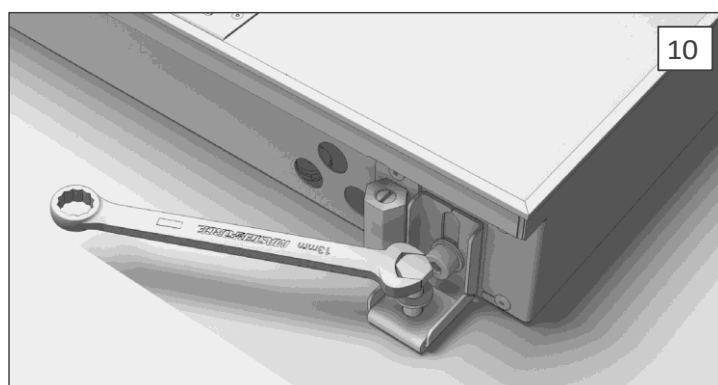
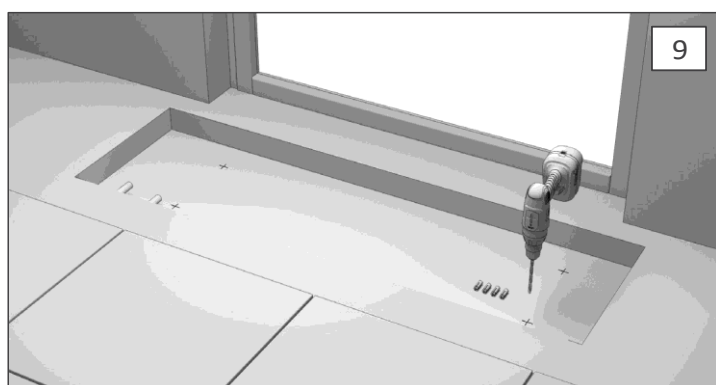
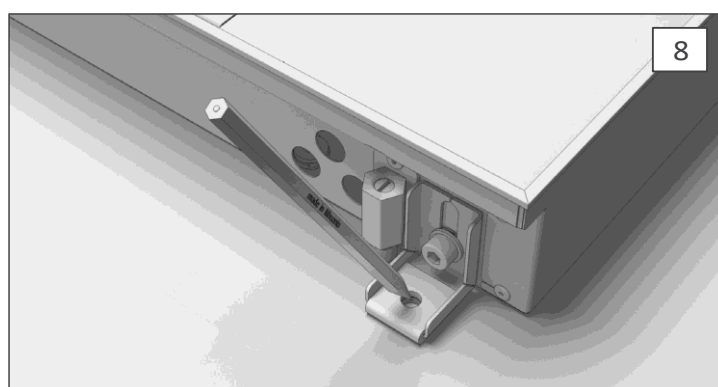
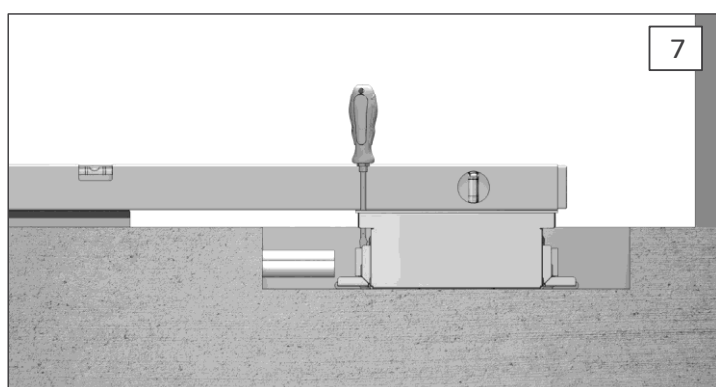
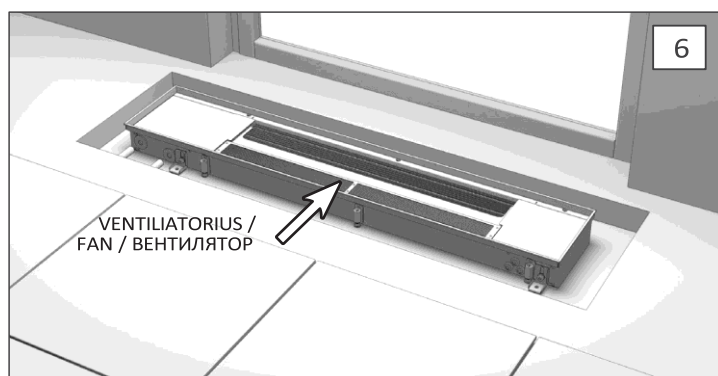
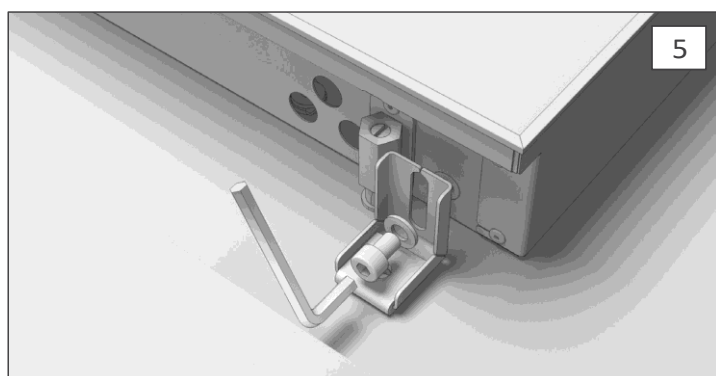
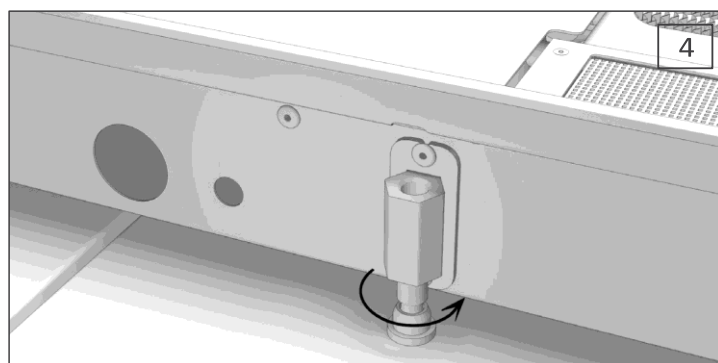
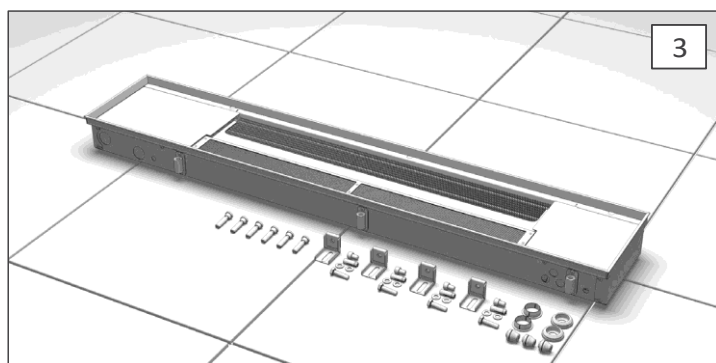
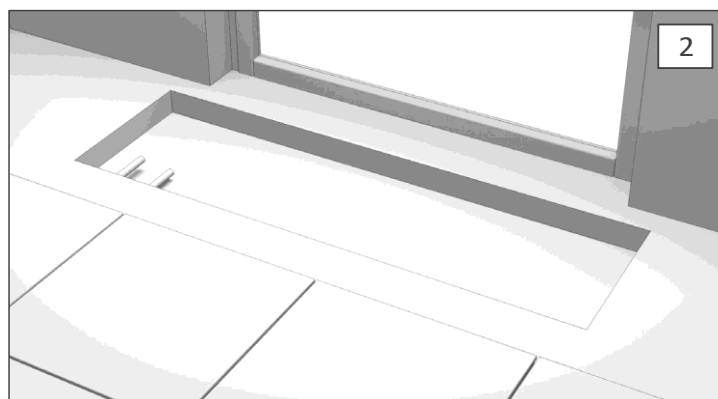
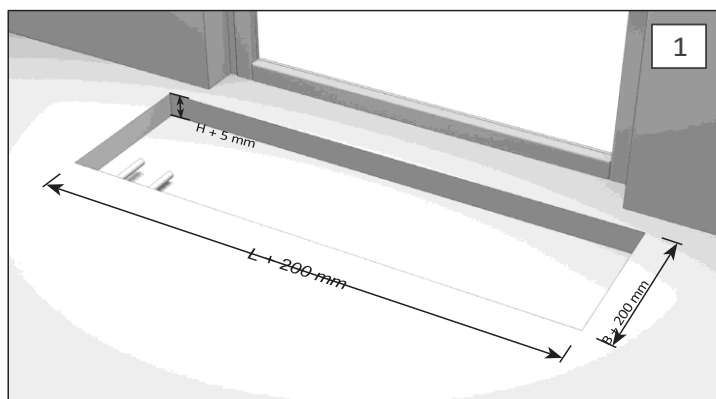
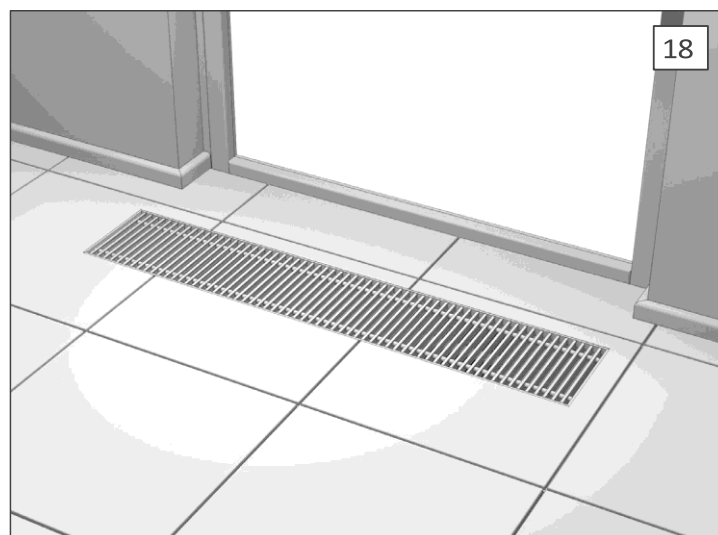
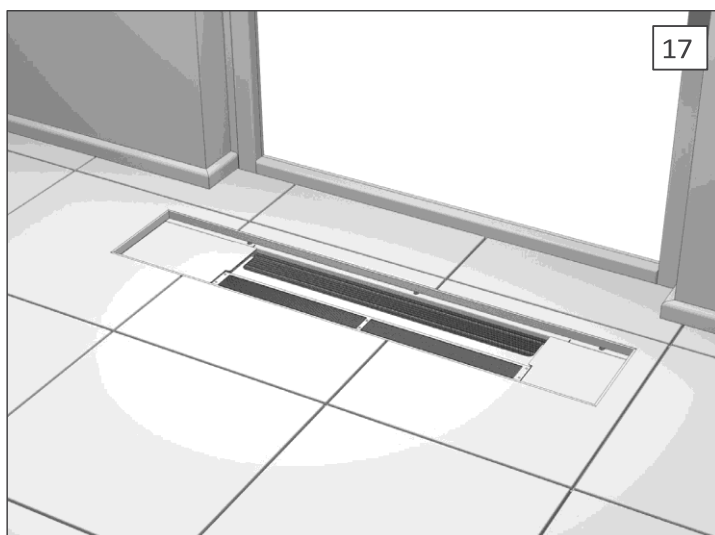
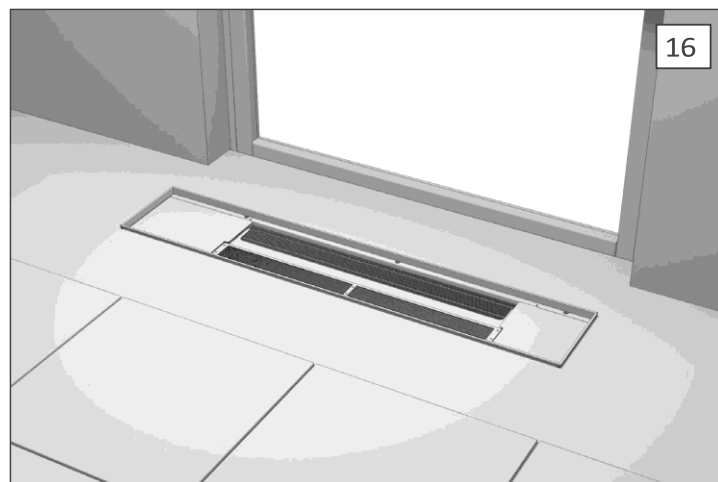
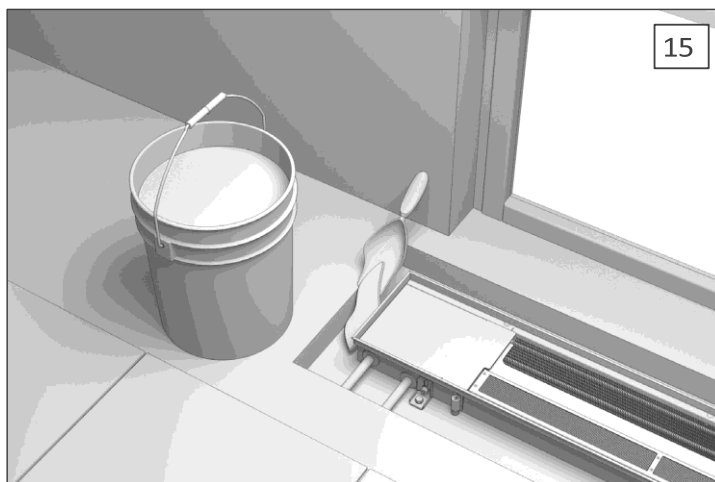
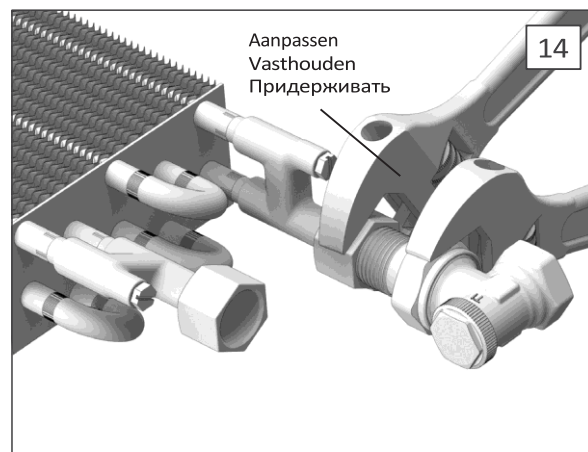
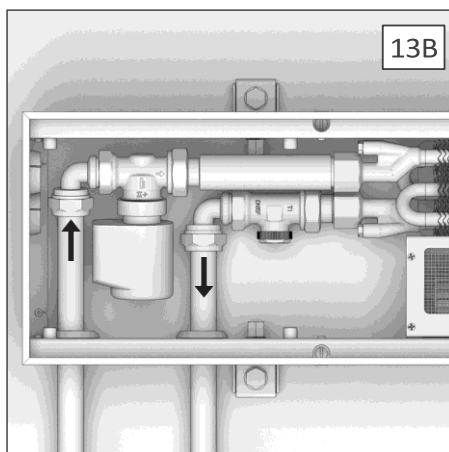
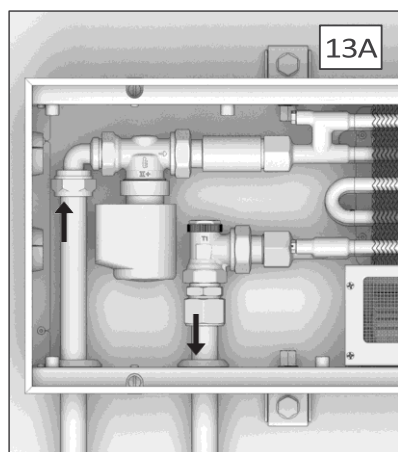


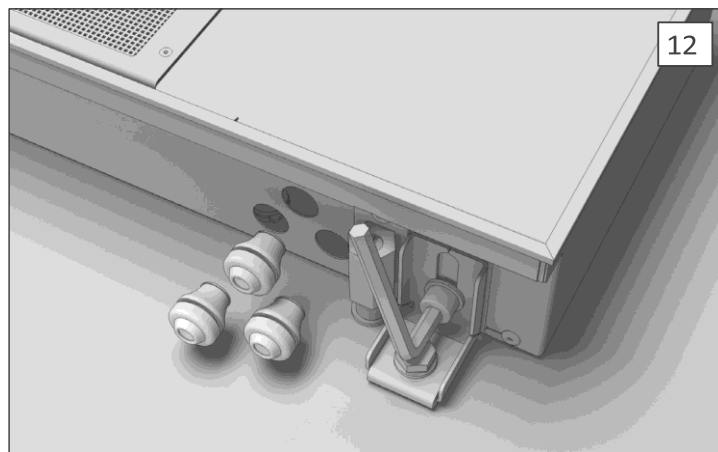


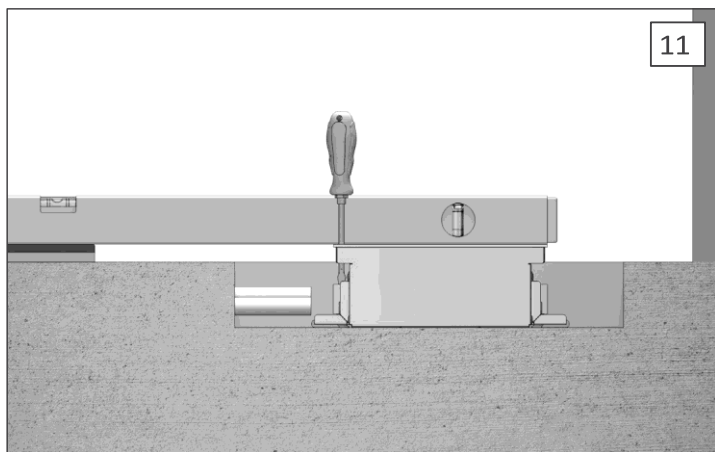

AANSLUITEN VAN ÉÉN FH OP DE KAMERTHERMOSTAAT

PATALPOS TERMOSTATAS **TW24**
KAMERTHERMOSTAT **TW24** ТЕРМОСТАТ
ПОМЕЩЕНИЯ **TW24**

INBOUW VLOERCONVECTOR **FH**


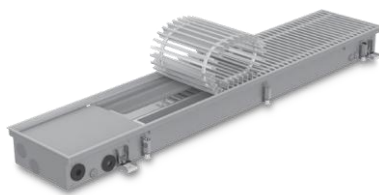


PAVARA TERMOSTATINIAM VOŽTUVUI **A24NC**
THERMOSTATISCHE KLEPACTUATOR **A24NC**
AANDRIJVING VAN DE THERMOSTATISCHE KLEP **A24NC**

MEERDERE FH AANSLUITEN OP KAMERTHERMOSTAT


KAMERTHERMOSTAT **TW24**

HEATERS **FH** (MAX. 30 STUKS)

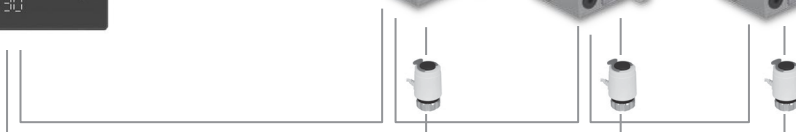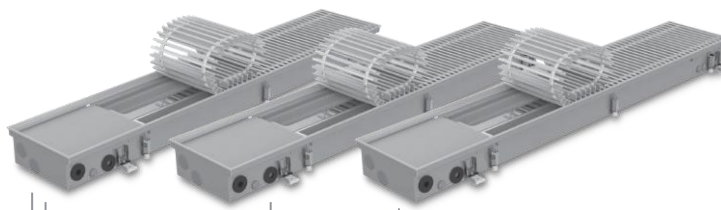

C THERMOSTATISCHE KLEPACTUATOREN

| BEDRADINGSSCHEMA |

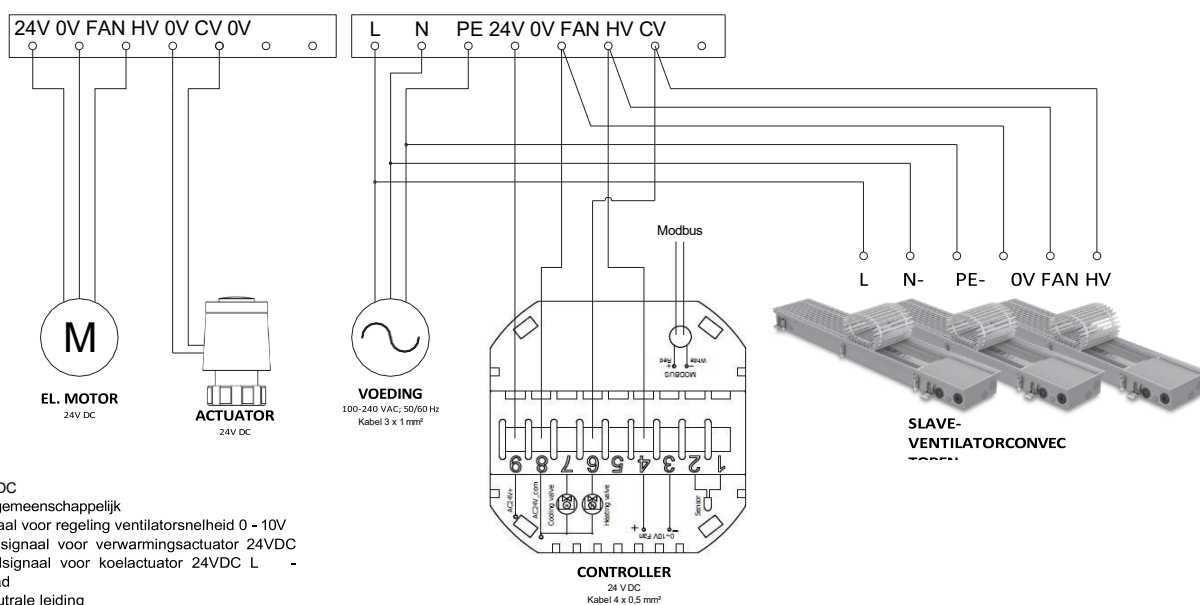

Legenda

24 V - 24 VDC
0 V - e - gemeenschappelijk
FAN - signaal voor regeling ventilatorsnelheid 0 - 10V
HV - regelsignaal voor verwarmingsactuator 24VDC
CV - regelsignaal voor koelactuator 24VDC
L - stroomdraad
N - neutrale leiding
PE - aardleiding

Legenda

24V - 24VDC
0V - e - gemeenschappelijk
FAN - signaal voor regeling ventilatorsnelheid 0 - 10V
HV - regelsignaal voor verwarmingsactuator 24VDC

